


5.1.1 Gallyazási és fakivágási területek

Előírt távolságok

Feszültségszint, vezetékfajta	Vezeték és növényzet megengedett minimális távolsága [m]	Vezeték és növényzet beavatkozás utáni elvárt legkisebb távolsága [m]	Megközelítési irány
KIF csupasz	1,50	2,00	Oldalról, alulról
KIF szigetelt	1,00	1,50	Oldalról, alulról, felülről
KÖF csupasz	2,50	5,00	Oldalról, alulról
KÖF burkolt	2,50	3,50	Oldalról, alulról
KÖF szigetelt	1,00	1,50	Oldalról, alulról, felülről
NAF	5,00	13,00	Oldalról
NAF	3,50	5,00	Alulról

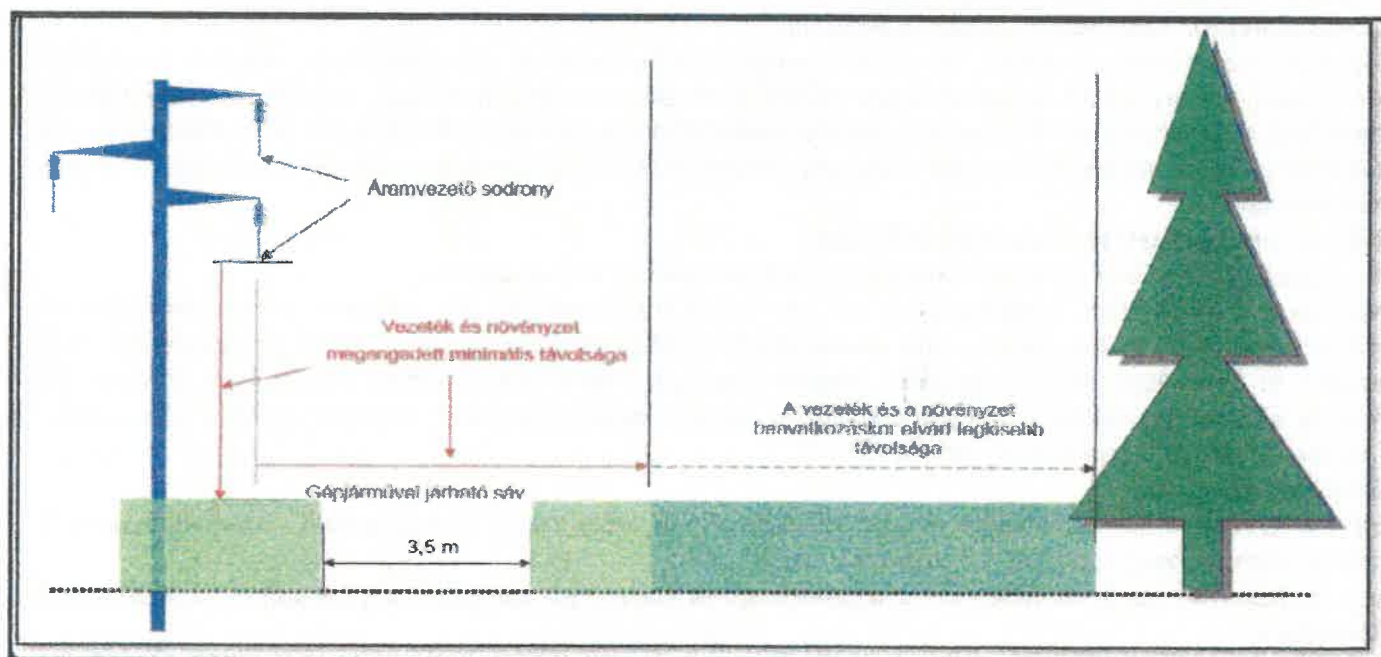

Távolságok értelmezése

A táblázatban megadott minimális távolságok a szél által okozott mozgás, az esetleges hó, vagy jégterhelés miatt szükséges biztonsági okokból megnövelt távolságok.

A gallyazás során megtörténik a biztonsági övezetben magasra nőtt bokrok és a biztonsági övezet környezetében lévő, magasra nőtt fák azon ágainak eltávolítása, amelyek az adott feszültségszintre megengedett minimális távolságot megsértik.

A magasságuk miatt nem meghagyható fák, valamint a biztonsági övezet környezetében növő, a biztonsági övezetet veszélyeztető (kidőlés veszélyes) fákat talajszinten ki kell vágni. (Fának a 10 cm törzsmérő feletti növény számít.)

A gallyazás és fakivágás a vezetékek és a növényzet elvárt legkisebb távolságáig végezhető, figyelembe véve a helyi viszonyokat.

A biztonsági övezetről szóló rendelet szerint azok a fák, amelyek kifejezett állapotukban elérik a vezetékek biztonsági távolságát, nem hagyhatók meg. Csupasz vezetékeknél ezért az alsó gallyazási zónahatár csak a biztonsági övezeten kívülről benyúló ágakra értelmezhető.